

bedea Berkenhoff & Drebes GmbH	Prüfung der vertikalen Flammausbreitung	Nr.:	541 .01a
PRÜFBERICHT	nach DIN EN 60332 - 1 - 2, 1 kW Flamme		

Kabelbezeichnung:	H-2x0,5/1,05 ws/br V2 (135 Ohm)
P-Nr:	3652
Bemerkung:	
	Brandklasse nach EN 13501-6 Eca

Prüfer:	K. Ciminato
Hausruf:	156
Prüfdatum:	12.12.2012


Kabelaufbau

Innenleiter: 0,5, Cu blank
 Isolation: 1,03 mm, PPE + PP-Skin
 Verseilung: 2 Adern Ø **2,06** mm
 Kabelgewicht: 5,06 kg/km
 Iso-Gewicht: kg/km
 Brandlast: kWh/m

Durchführung der Prüfung an 5 Proben von 600 mm Länge

Prüfergebnis

Dauer der Flammeinwirkung: **60 +/- 2 s**

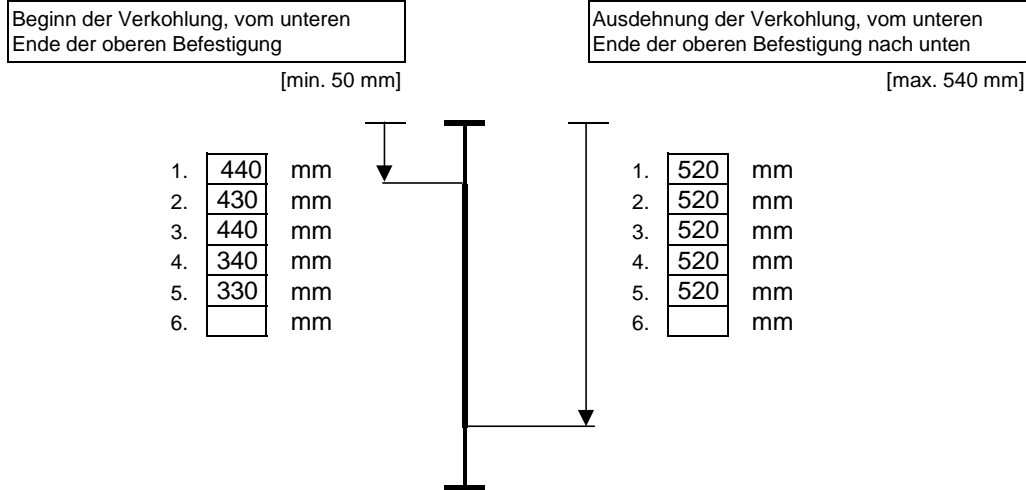

	Nachbrenndauer	
1. Prüfergebnis	bestanden	0 s
2. Prüfergebnis	bestanden	0 s
3. Prüfergebnis	bestanden	0 s
4. Prüfergebnis	bestanden	0 s
5. Prüfergebnis	bestanden	0 s
6. Prüfergebnis		